


กราฟแสดงปริมาณน้ำปิ้งรายชั่วโมงรอบวันที่ 10/2567
 ที่สถานีแม่ น้ำปิ้ง (P.75) บ้านซ้อแล อ.แม่แตง และที่สถานีแม่ น้ำปิ้ง (P.103)
 บ้านป่าข่อยใต้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

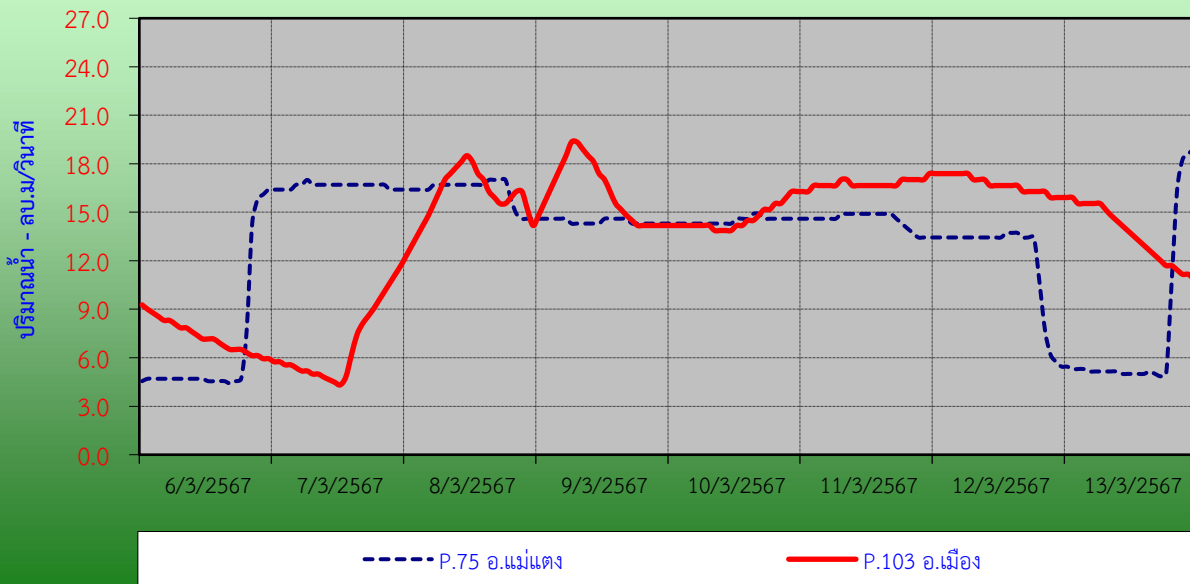

ปริมาณน้ำปิ้งไหลผ่านสถานี (P.75) บ้านซ้อแล อ.แม่แตงและสถานี (P.103) บ้านป่าข่อยใต้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่	P.75	Base Flow	เหมืองแม่แฝก	ปริมาตรจริง	P.103	Base Flow	ปริมาตรจริง	ช่วงเวลา
	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	
6 มี.ค. 67	0.253	0.085	0.098	0.070				20.00 - 24.00
7 มี.ค. 67	1.436	0.406	0.570	0.461	0.349	0.171	0.178	01.00 - 24.00, 14.00 - 24.00
8 มี.ค. 67	1.409	0.406	0.562	0.441	1.375	0.373	1.002	01.00 - 24.00
9 มี.ค. 67	1.247	0.406	0.569	0.272	1.404	0.373	1.030	01.00 - 24.00
10 มี.ค. 67	1.251	0.406	0.571	0.273	1.263	0.373	0.890	01.00 - 24.00
11 มี.ค. 67	1.253	0.406	0.568	0.280	1.448	0.373	1.075	01.00 - 24.00
12 มี.ค. 67	1.051	0.406	0.563	0.082	1.447	0.373	1.073	01.00 - 24.00
13 มี.ค. 67					1.176	0.373	0.803	01.00 - 24.00
รวม	7.901	2.521	3.501	1.879	8.463	2.411	6.052	