


กราฟแสดงปริมาณน้ำปิ้งรายชั่วโมงรอบวันที่ 11/2567
 ที่สถานีแม่ น้ำปิ้ง (P.75) บ้านช่อแล อ.แม่แตง และที่สถานีแม่ น้ำปิ้ง (P.103)
 บ้านป่าข่อยใต้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

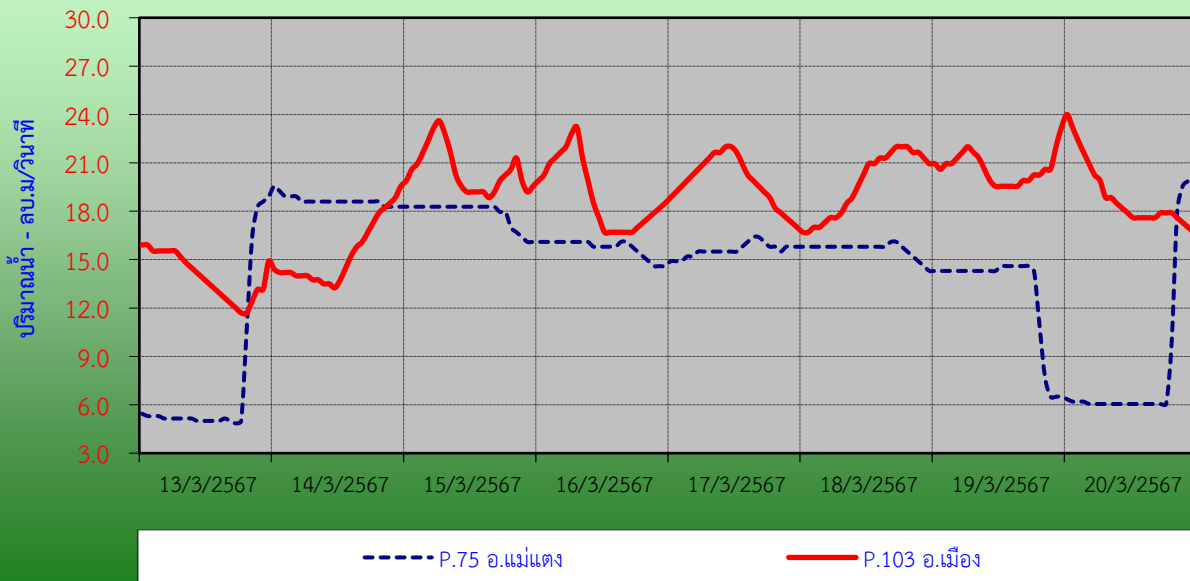

ปริมาณน้ำปิ้งไหลผ่านสถานี (P.75) บ้านช่อแล อ.แม่แตงและสถานี (P.103) บ้านป่าข่อยใต้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่	P.75	Base Flow	เหมืองแม่แฝก	ปริมาตรจริง	P.103	Base Flow	ปริมาตรจริง	ช่วงเวลา
	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	
13 มี.ค. 67	0.298	0.090	0.114	0.094				20.00 - 24.00
14 มี.ค. 67	1.612	0.432	0.564	0.615	0.729	0.572	0.156	01.00 - 24.00, 13.00 - 24.00
15 มี.ค. 67	1.544	0.432	0.565	0.547	1.772	1.145	0.627	01.00 - 24.00
16 มี.ค. 67	1.359	0.432	0.563	0.363	1.642	1.145	0.497	01.00 - 24.00
17 มี.ค. 67	1.348	0.432	0.564	0.352	1.715	1.145	0.570	01.00 - 24.00
18 มี.ค. 67	1.351	0.432	0.565	0.354	1.702	1.145	0.557	01.00 - 24.00
19 มี.ค. 67	1.122	0.432	0.563	0.127	1.787	1.145	0.642	01.00 - 24.00
20 มี.ค. 67					1.638	1.145	0.493	01.00 - 24.00
รวม	8.634	2.682	3.499	2.452	10.983	7.441	3.541	