


กราฟแสดงปริมาณน้ำปิ้งรายชั่วโมงรอบวันที่ 12/2567  
 ที่สถานีแม่ น้ำปิ้ง ( P.75) บ้านซ้อแล อ.แม่แตง และที่สถานีแม่ น้ำปิ้ง (P.103)  
 บ้านป่าซ่อยใต้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

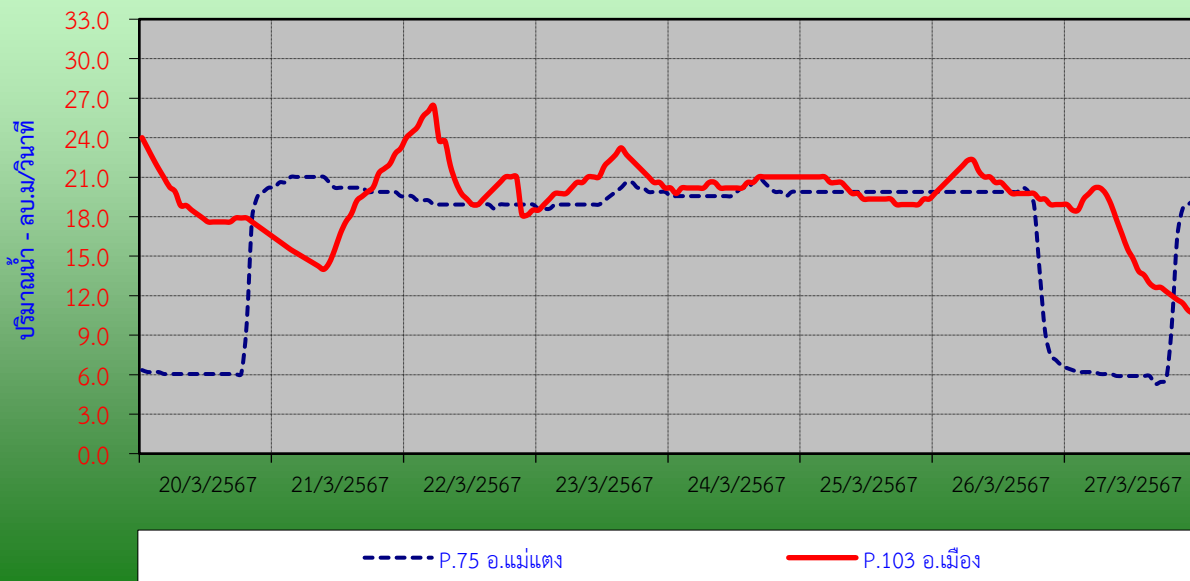

ปริมาณน้ำปิ้งไหลผ่านสถานี (P.75) บ้านซ้อแล อ.แม่แตงและสถานี (P.103) บ้านป่าซ่อยใต้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่	P.75	Base Flow	เหมืองแม่แฝก	ปริมาตรจริง	P.103	Base Flow	ปริมาตรจริง	ช่วงเวลา
	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	
20 มี.ค. 67	0.315	0.109	0.116	0.089				20.00 - 24.00
21 มี.ค. 67	1.761	0.523	0.565	0.673	0.980	0.706	0.275	01.00-24.00, 11.00-24.00
22 มี.ค. 67	1.642	0.523	0.567	0.552	1.857	1.210	0.647	01.00 - 24.00
23 มี.ค. 67	1.678	0.523	0.567	0.588	1.804	1.210	0.595	01.00 - 24.00
24 มี.ค. 67	1.715	0.523	0.567	0.626	1.772	1.210	0.563	01.00 - 24.00
25 มี.ค. 67	1.718	0.523	0.567	0.627	1.713	1.210	0.504	01.00 - 24.00
26 มี.ค. 67	1.518	0.523	0.568	0.428	1.759	1.210	0.549	01.00 - 24.00
27 มี.ค. 67					1.344	1.210	0.135	01.00 - 24.00
<b>รวม</b>	<b>10.347</b>	<b>3.245</b>	<b>3.518</b>	<b>3.584</b>	<b>11.230</b>	<b>7.963</b>	<b>3.267</b>	