


กราฟแสดงปริมาณน้ำปิ้งรายชั่วโมงรอบวันที่ 13/2567
 ที่สถานีแม่ น้ำปิ้ง (P.75) บ้านช่อแล อ.แม่แตง และที่สถานีแม่ น้ำปิ้ง (P.103)
 บ้านป่าข่อยใต้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

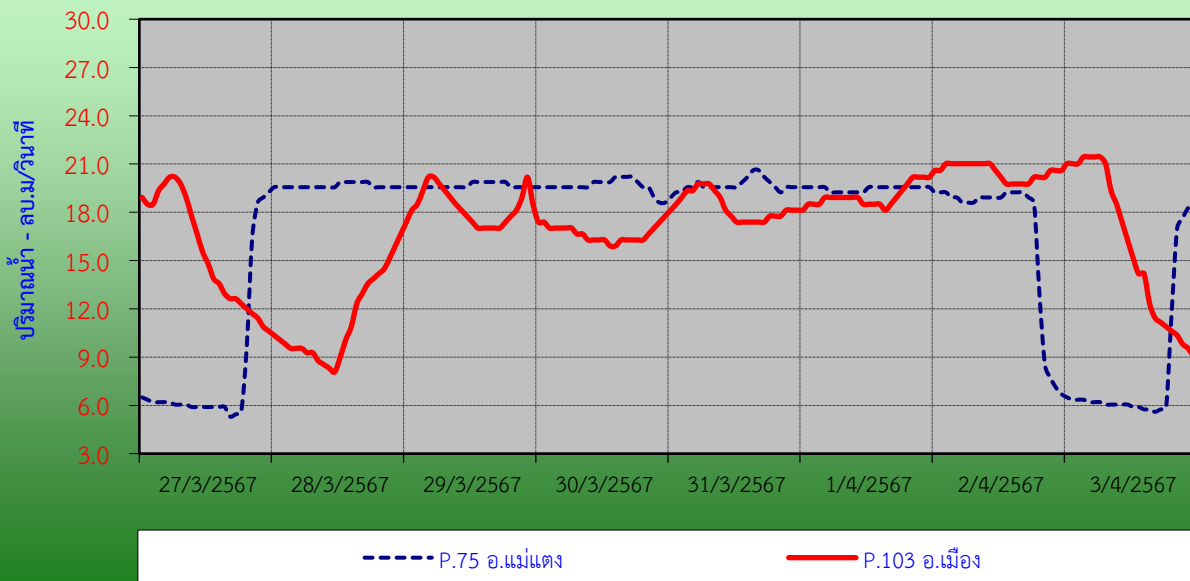

ปริมาณน้ำปิ้งไหลผ่านสถานี (P.75) บ้านช่อแล อ.แม่แตงและสถานี (P.103) บ้านป่าข่อยใต้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่	P.75	Base Flow	เหมืองแม่แฝก	ปริมาตรจริง	P.103	Base Flow	ปริมาตรจริง	ช่วงเวลา
	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	
27 มี.ค. 67	0.298	0.101	0.117	0.080				20.00 - 24.00
28 มี.ค. 67	1.697	0.484	0.570	0.643	0.573	0.349	0.224	01.00 - 24.00, 13.00 - 24.00
29 มี.ค. 67	1.698	0.484	0.572	0.642	1.582	0.698	0.884	01.00 - 24.00
30 มี.ค. 67	1.696	0.484	0.570	0.642	1.441	0.698	0.743	01.00 - 24.00
31 มี.ค. 67	1.700	0.484	0.567	0.649	1.583	0.698	0.885	01.00 - 24.00
1 เม.ย. 67	1.682	0.484	0.566	0.632	1.640	0.698	0.941	01.00 - 24.00
2 เม.ย. 67	1.452	0.484	0.568	0.400	1.772	0.698	1.074	01.00 - 24.00
3 เม.ย. 67					1.368	0.698	0.670	01.00 - 24.00
รวม	10.222	3.004	3.530	3.689	9.959	4.538	5.421	