


กราฟแสดงปริมาณน้ำปิ้งรายชั่วโมงรอบวันที่ 7/2567
 ที่สถานีแม่ น้ำปิ้ง (P.75) บ้านซ้อแล อ.แม่แตง และที่สถานีแม่ น้ำปิ้ง (P.103)
 บ้านป่าซ้อยใต้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

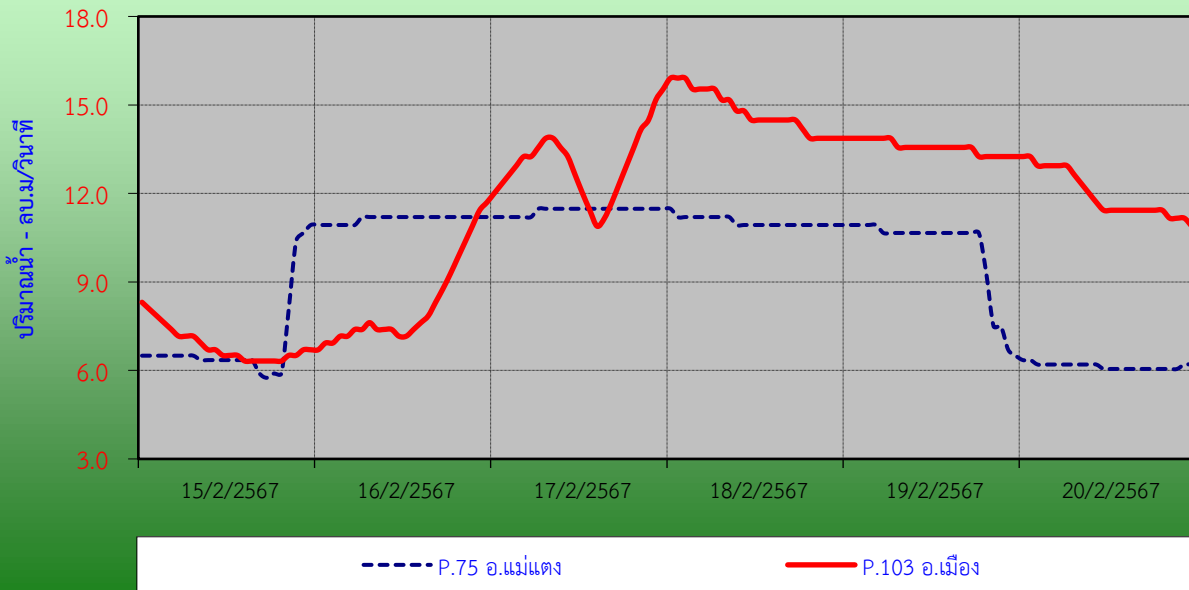

ปริมาณน้ำปิ้งไหลผ่านสถานี (P.75) บ้านซ้อแล อ.แม่แตงและสถานี (P.103) บ้านป่าซ้อยใต้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่	P.75	Base Flow	เหมืองแม่แฝก	ปริมาตรจริง	P.103	Base Flow	ปริมาตรจริง	ช่วงเวลา
	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	
15 ก.พ. 67	0.187	0.124	0.118	-0.055				19.00 - 24.00
16 ก.พ. 67	0.962	0.497	0.471	-0.006	0.372	0.284	0.089	01.00 - 24.00, 14.00-24.00
17 ก.พ. 67	0.986	0.497	0.473	0.016	1.125	0.619	0.506	01.00 - 24.00
18 ก.พ. 67	0.954	0.497	0.472	-0.015	1.277	0.619	0.659	01.00 - 24.00
19 ก.พ. 67	0.869	0.497	0.473	-0.100	1.173	0.619	0.554	01.00 - 24.00
20 ก.พ. 67					1.034	0.619	0.415	01.00 - 24.00
รวม	3.958	2.111	2.006	-0.160	4.981	2.758	2.223	