


กราฟแสดงปริมาณน้ำปิ้งรายชั่วโมงรอบวันที่ 8/2567
 ที่สถานีแม่ น้ำปิ้ง (P.75) บ้านซ้อแล อ.แม่แตง และที่สถานีแม่ น้ำปิ้ง (P.103)
 บ้านป่าซ่อยใต้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

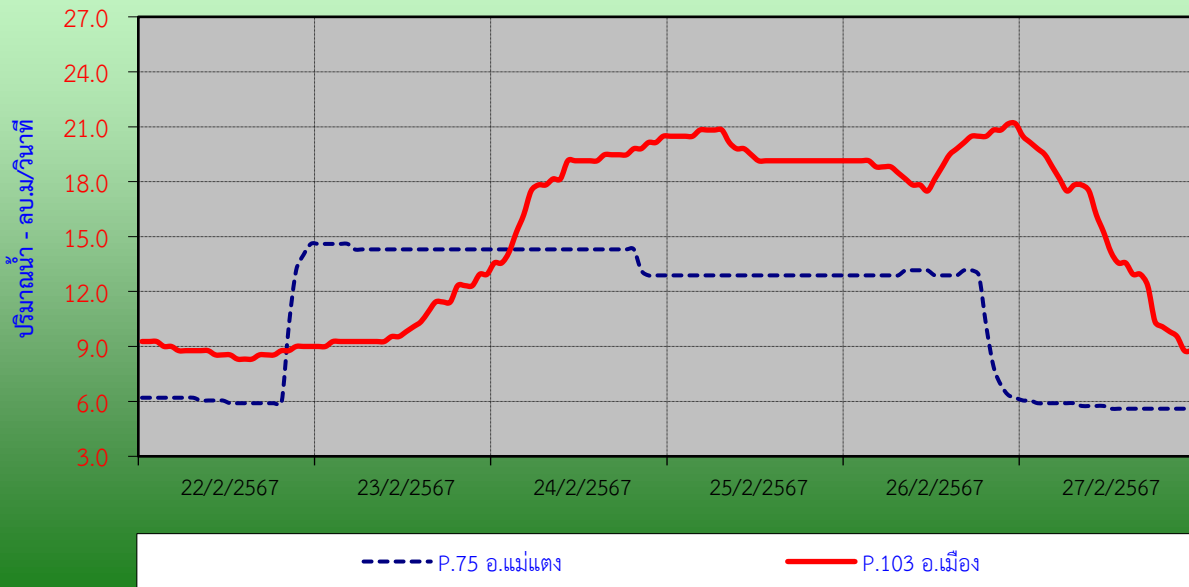

ปริมาณน้ำปิ้งไหลผ่านสถานี (P.75) บ้านซ้อแล อ.แม่แตงและสถานี (P.103) บ้านป่าซ่อยใต้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่	P.75	Base Flow	เหมืองแม่แฝก	ปริมาตรจริง ล้าน ลบ.ม.	P.103	Base Flow	ปริมาตรจริง ล้าน ลบ.ม.	ช่วงเวลา
	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.		ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.		
22 ก.พ. 67	0.187	0.085	0.075	0.027				21.00 - 24.00
23 ก.พ. 67	1.241	0.510	0.461	0.271	0.898	0.778	0.121	01.00 - 24.00
24 ก.พ. 67	1.216	0.510	0.466	0.241	1.570	0.778	0.792	01.00 - 24.00
25 ก.พ. 67	1.113	0.510	0.463	0.140	1.707	0.778	0.929	01.00 - 24.00
26 ก.พ. 67	1.022	0.510	0.465	0.047	1.672	0.778	0.895	01.00 - 24.00
27 ก.พ. 67					1.280	0.778	0.503	01.00 - 24.00
รวม	4.779	2.124	1.929	0.726	7.128	3.888	3.240	